


ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
(РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 09.09.2026)

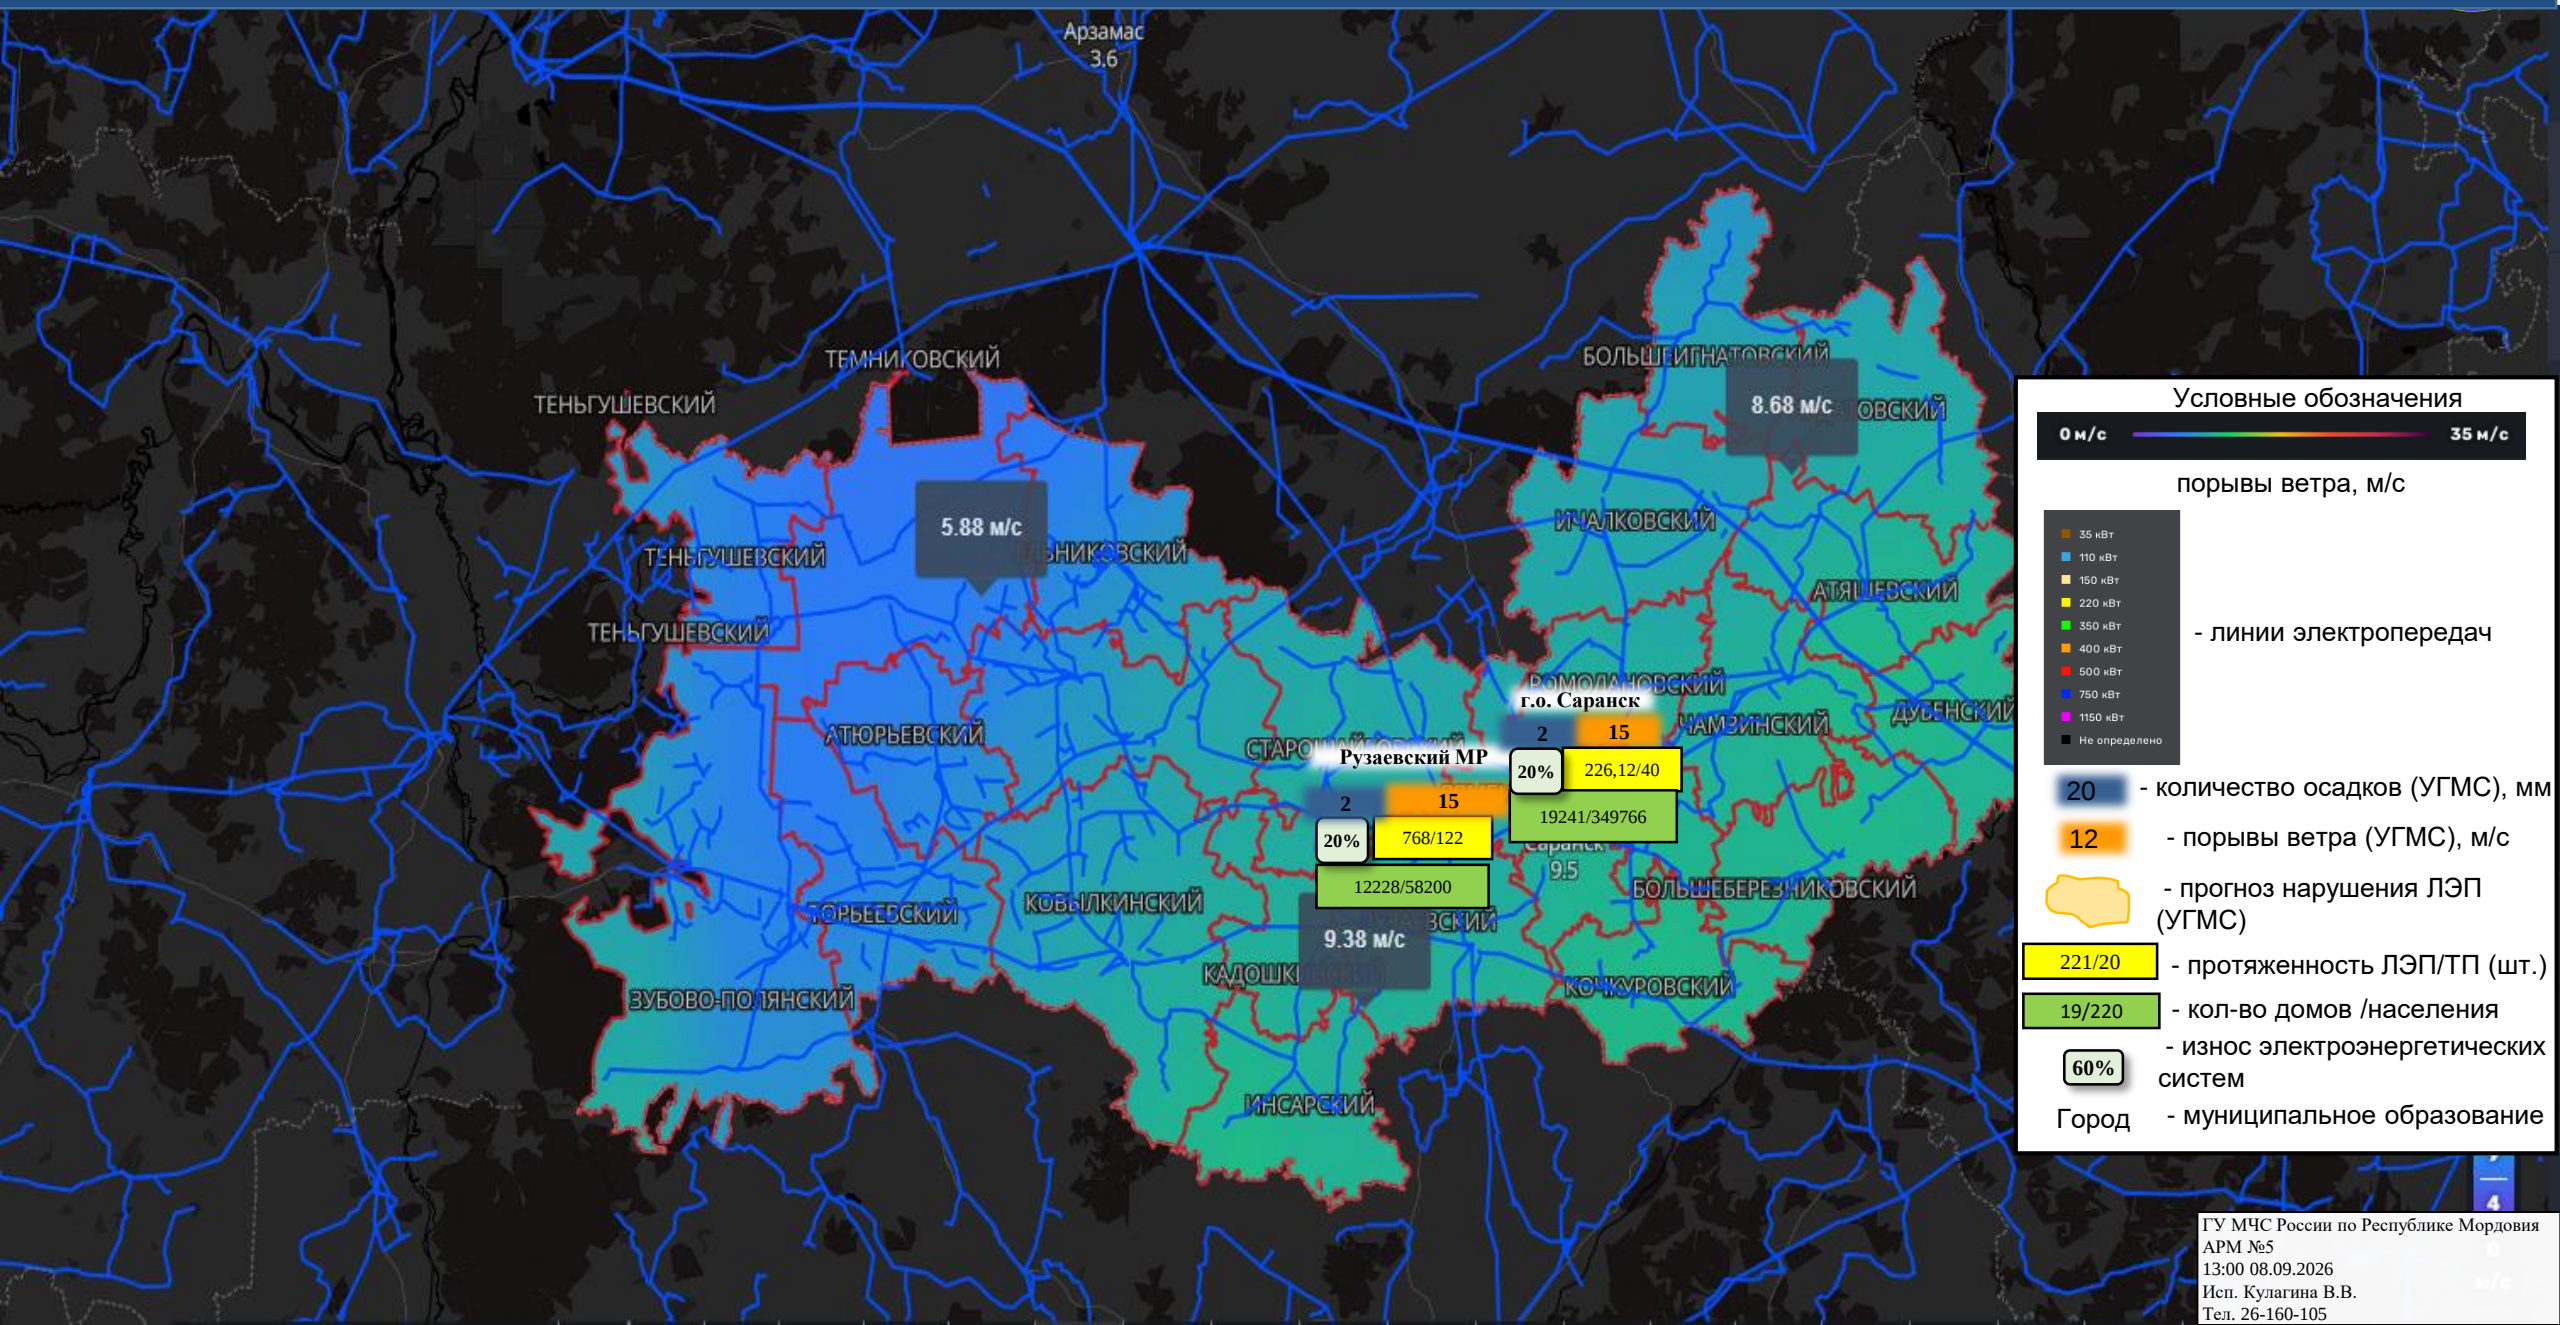


Условные обозначения

- Осадки, мм: 0 мм — 124 мм
- Линии электропередач: 35 кВт, 110 кВт, 150 кВт, 220 кВт, 350 кВт, 400 кВт, 500 кВт, 750 кВт, 1150 кВт, Не определено
- Количество осадков (УГМС), мм: 20
- Порывы ветра (УГМС), м/с: 12
- Прогноз нарушения ЛЭП (УГМС): 221/20
- Протяженность ЛЭП/ТП (шт.): 19/220
- Кол-во домов / населения: 12228/58200
- Износ электроэнергетических систем: 60%
- Муниципальное образование: Город


ГУ МЧС России по Республике Мордовия
АРМ №5
13:00 08.09.2026
Исп. Кулагина В.В.
Тел. 26-160-105

ГУ МЧС России по Республике Мордовия
АРМ №5
13:00 08.09.2026
Исп. Кулагина В.В.
Тел. 26-160-105

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ Г.О. САРАНСК РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 06.09.2026)

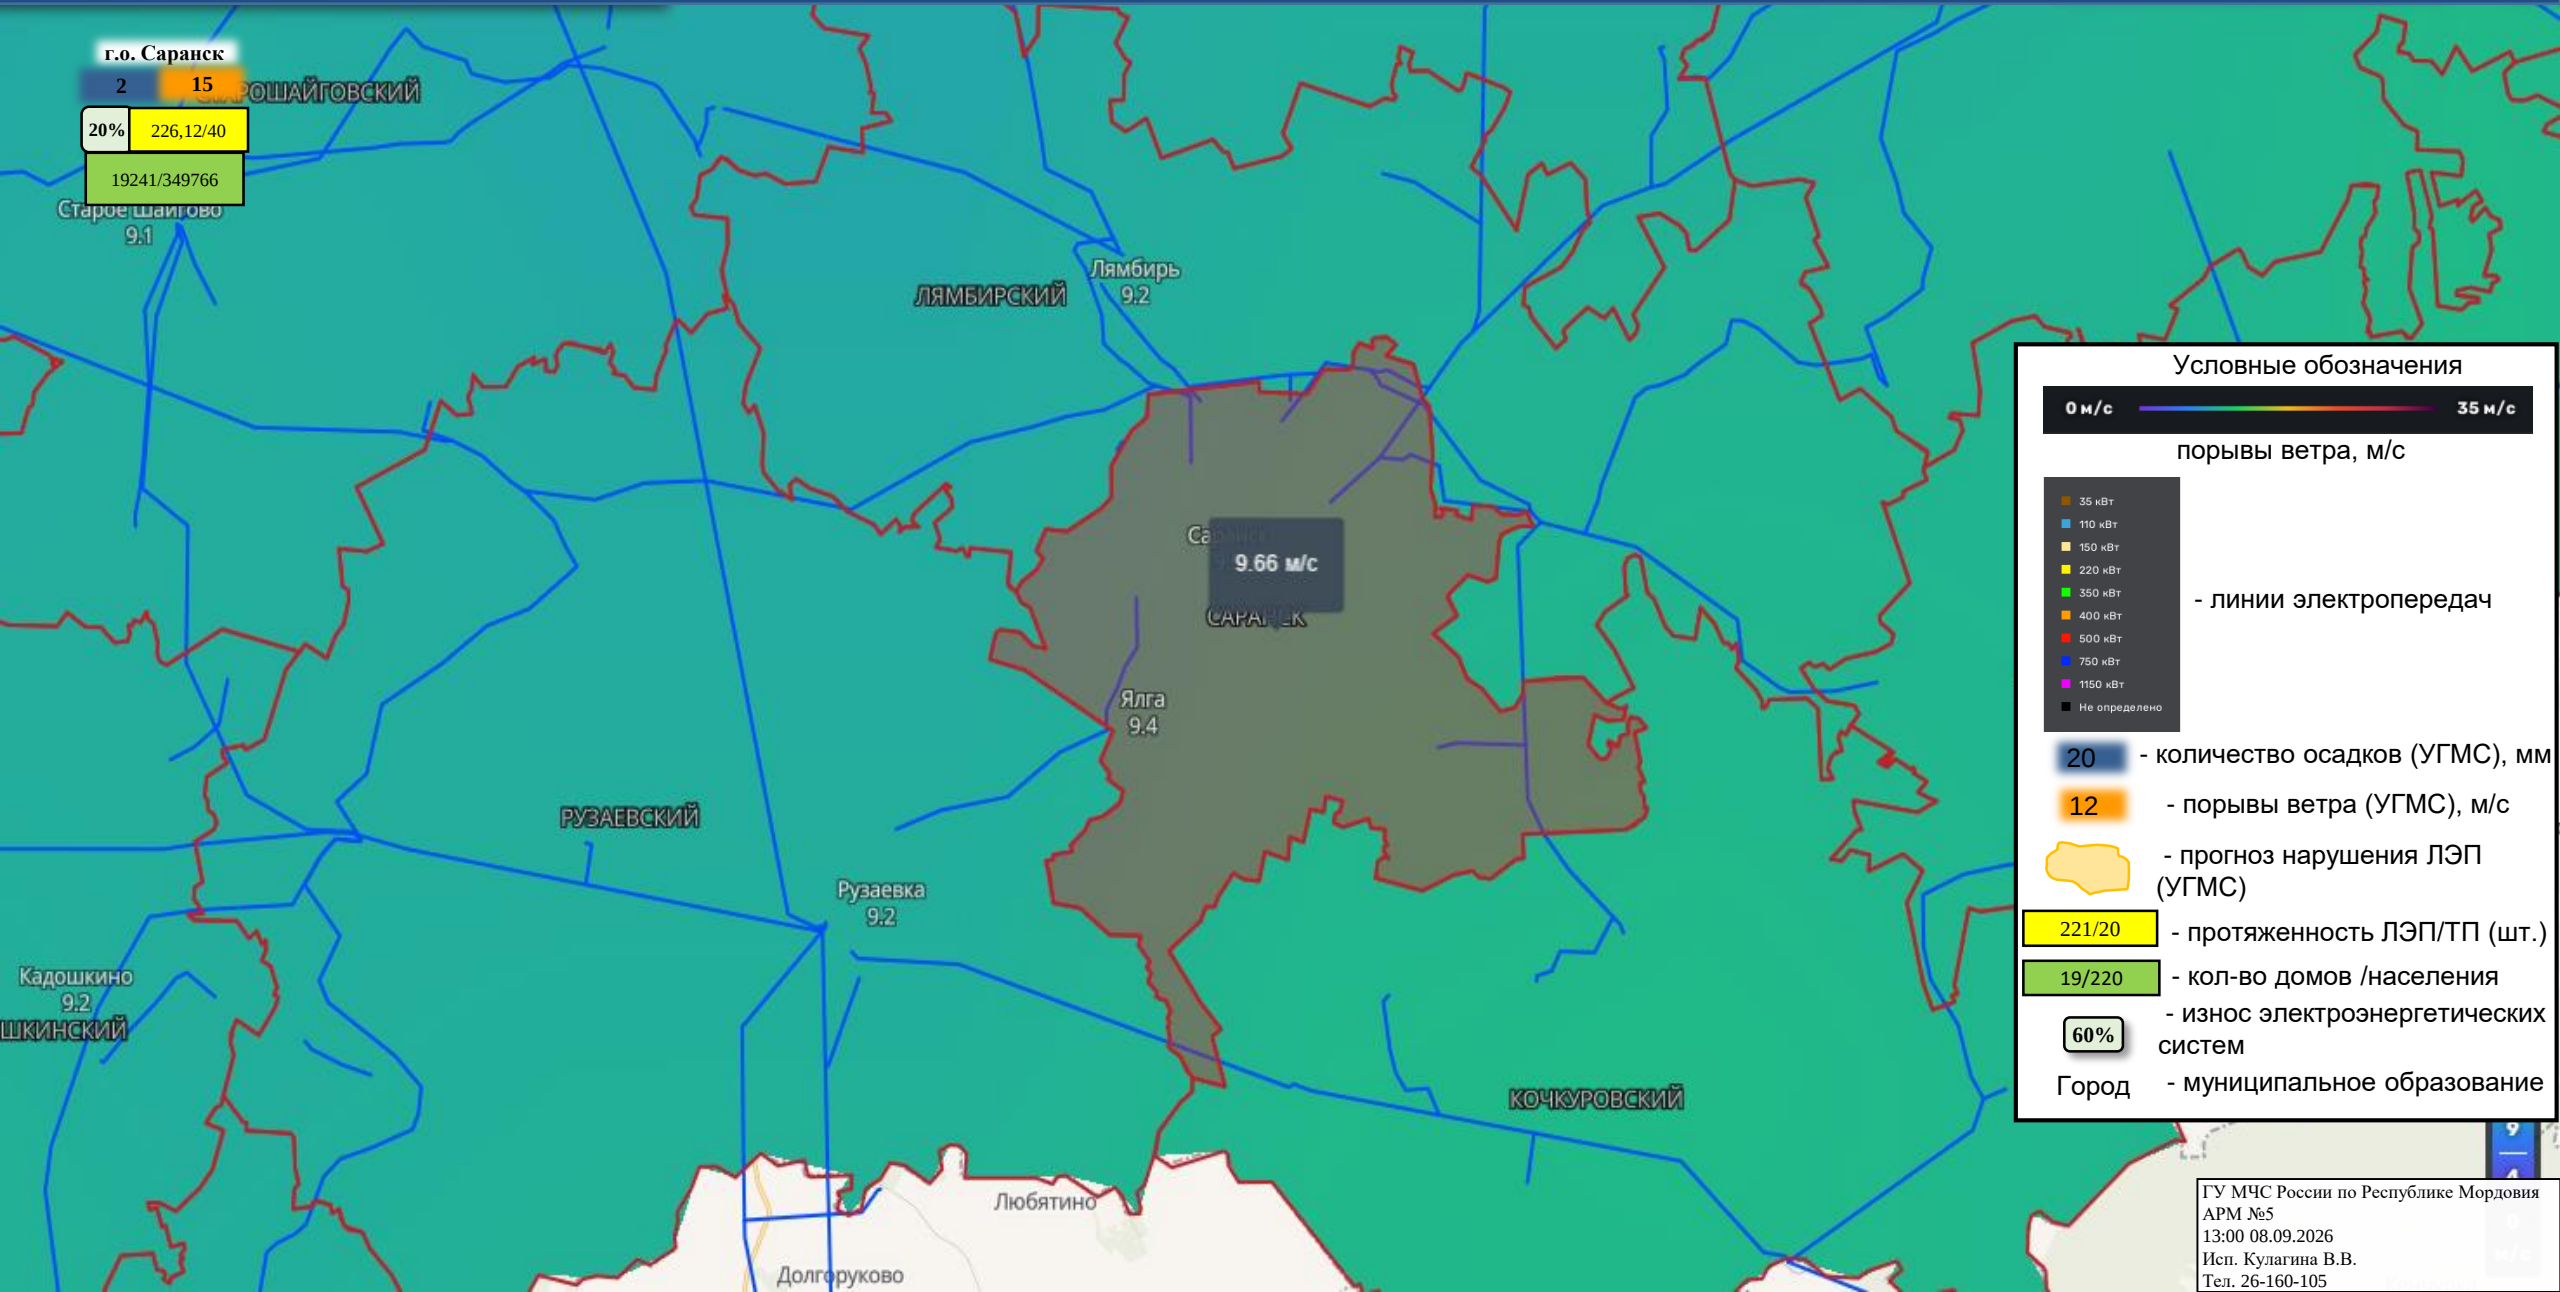

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА
НА ТЕРРИТОРИИ РУЗАЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
(РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 09.09.2026)

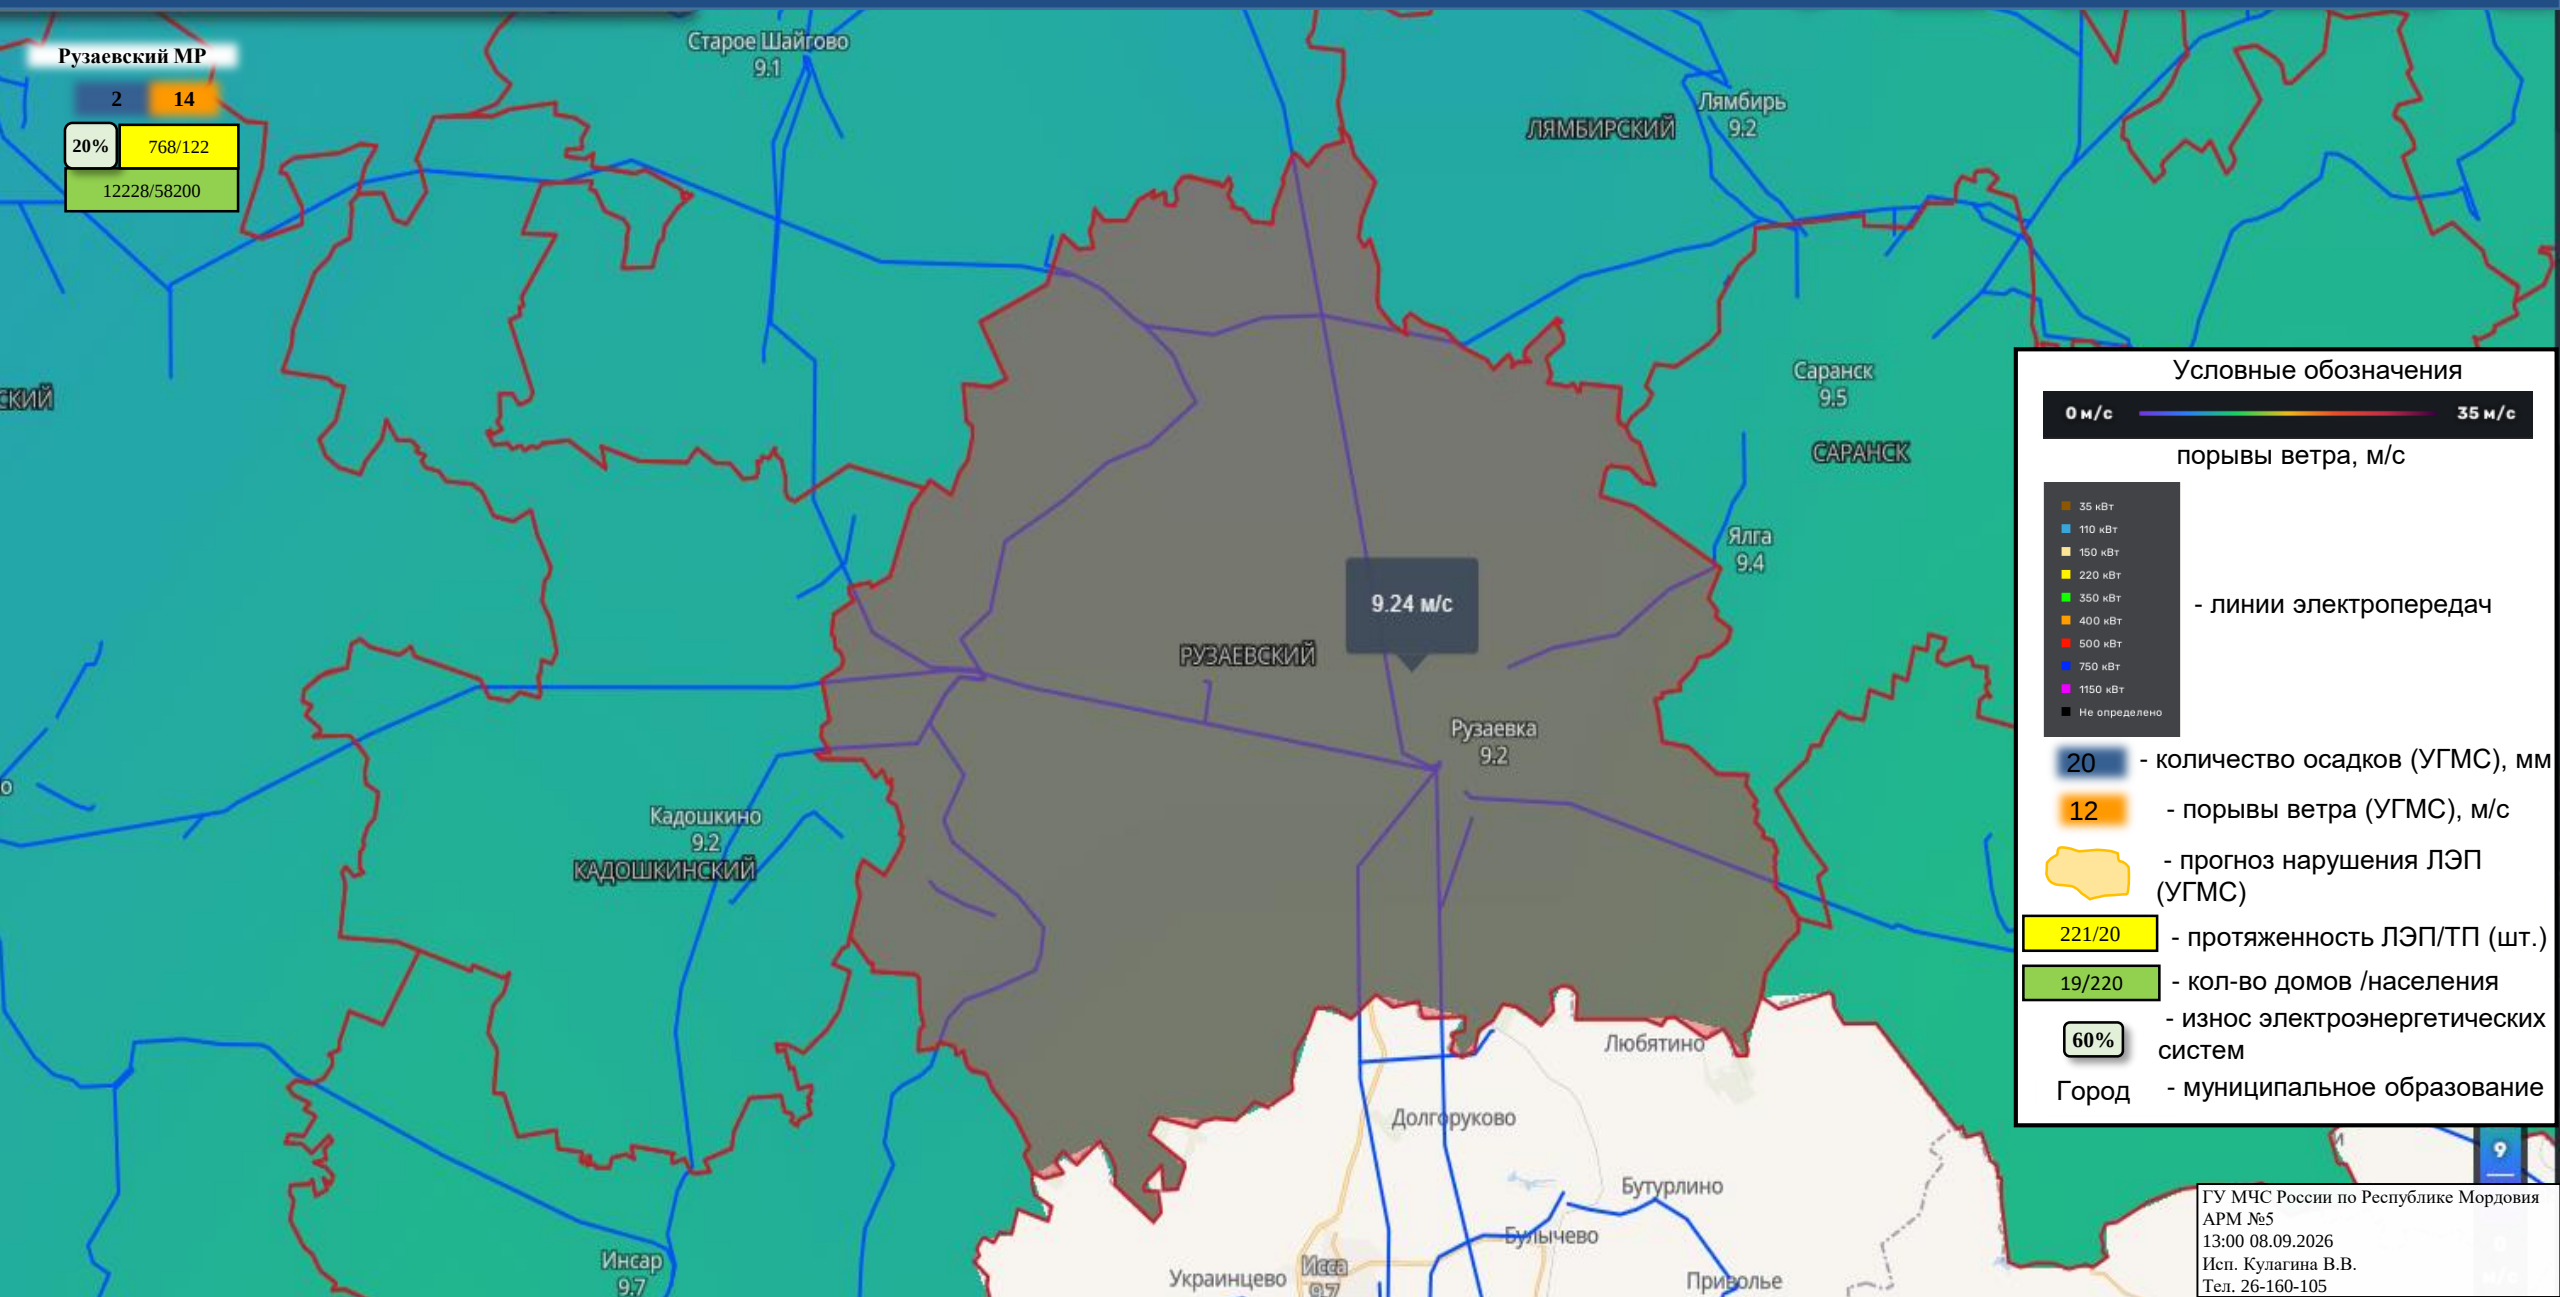

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО РИСКУ НАРУШЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СООБЩЕНИЯ,
СВЯЗАННЫХ С НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ МЕТЕОЯВЛЕНИЯМИ
НА ФЕДЕРАЛЬНОЙ (РЕГИОНАЛЬНОЙ) АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ НА 09.09.2026)

Камера ФАД

